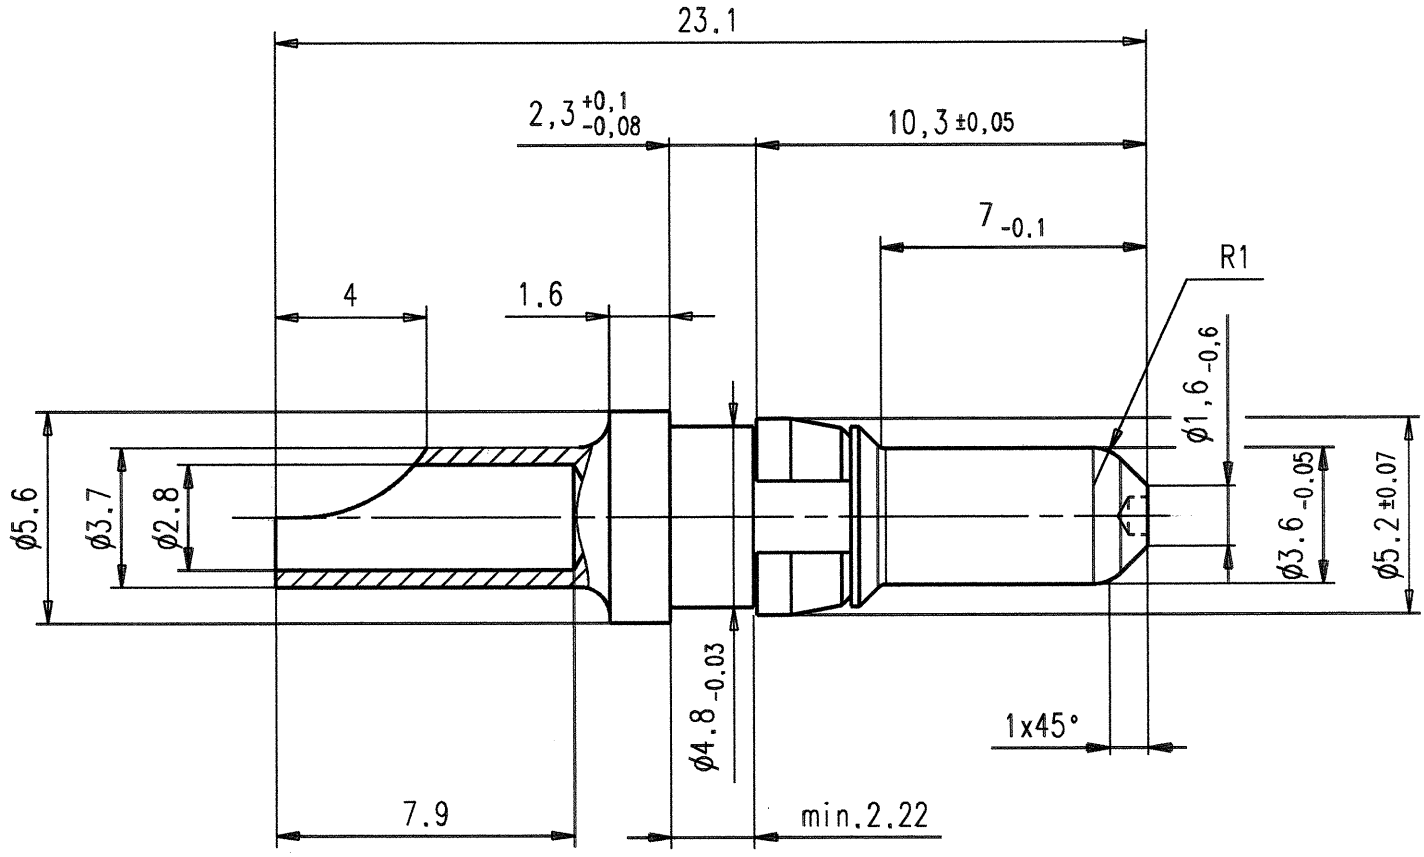

M 1:1



Gestellware	Ja		Nein	X	Werkstueckkanten: DIN-6784	-0.1	+0.1	Grossserienteil gefertigt nach Anlage AGK 2677, AGK 2678, AGK 2679	Ja	
Verpackung	NR. : xxxxxxx									
	Anzahl: xx				( ) Konstruktions-masse	Masse werden bei Abnahme gesondert geprueft: DIN-406		Werkstueckvolumen V = mm³	Werkstueckoberflaeche A = mm²	
QP	TM	AP	LV	SP						

IMS CONNECTOR SYSTEMS GMBH

ALLGEMEINTOL. ISO 2768 mH

Masstab: **5:1 (1:1)**

Max. Kontaktstrom: 20A
Max. Contact current: 20A

	Datum	Name
Bearb.	10.06.98	Glatz
Gepr.		
Norm		

Hochstromstecker (Voreilend)
p.c.b. mount power insert male (pre-engagement)

Nr.	Zust.	Aenderung	Datum	Name
220/99	c	Überarbeitet	29.04.99	I.S.
287/98	b	Einteilig	10.06.98	Glatz
	a	Ueberarbeitet	11.08.93	I.S.

190.24.1115.40'

Rev. C